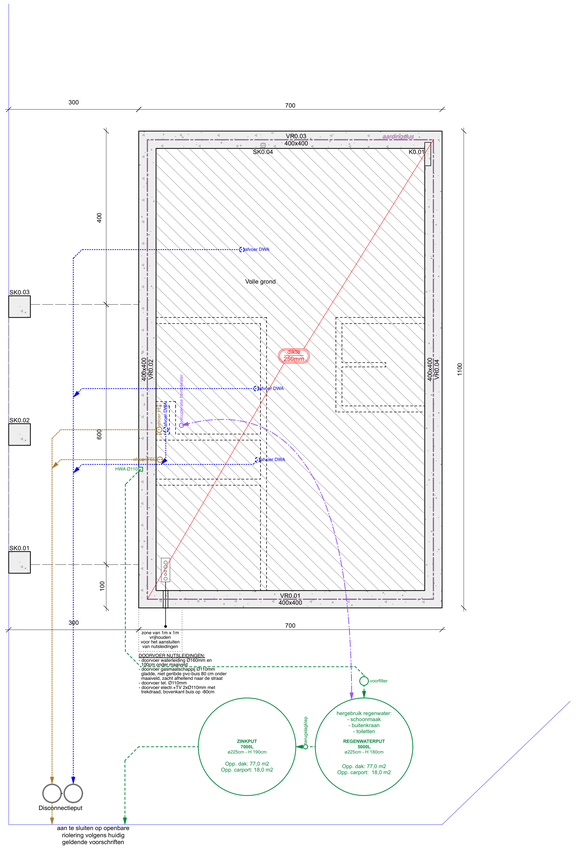

NIVEAU -1
1/50

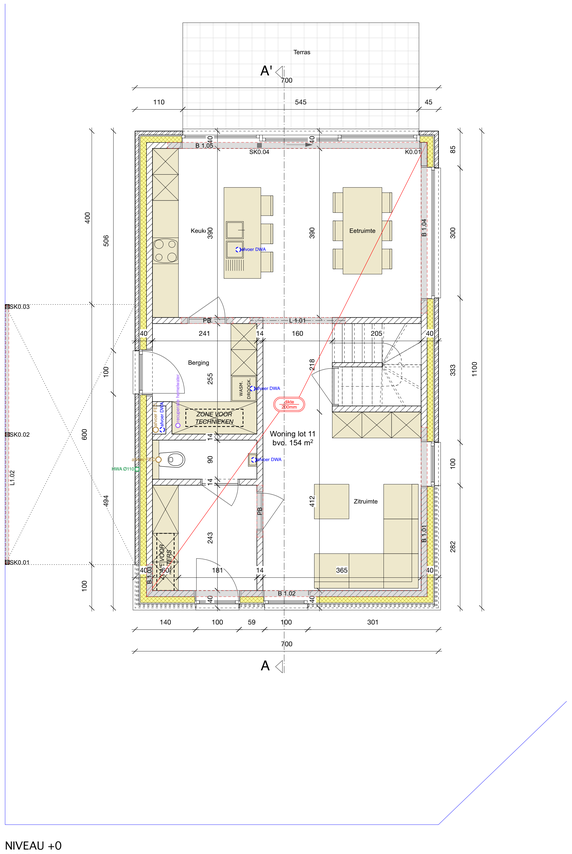

NIVEAU +0
1/50

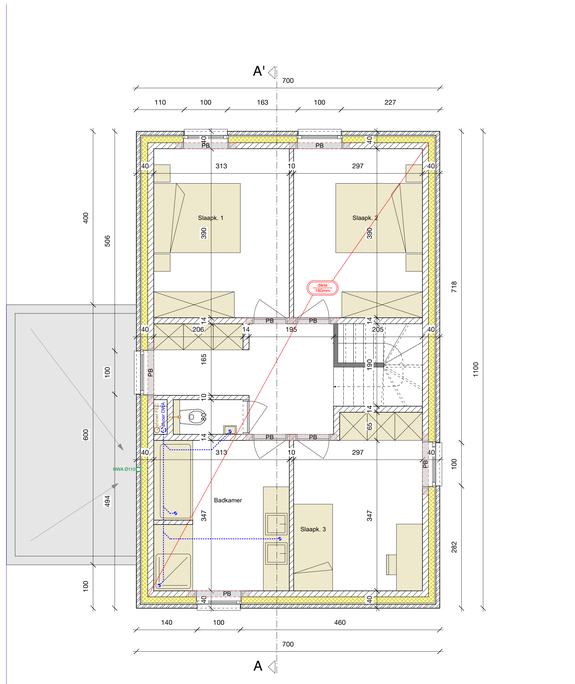

NIVEAU +1
1/50

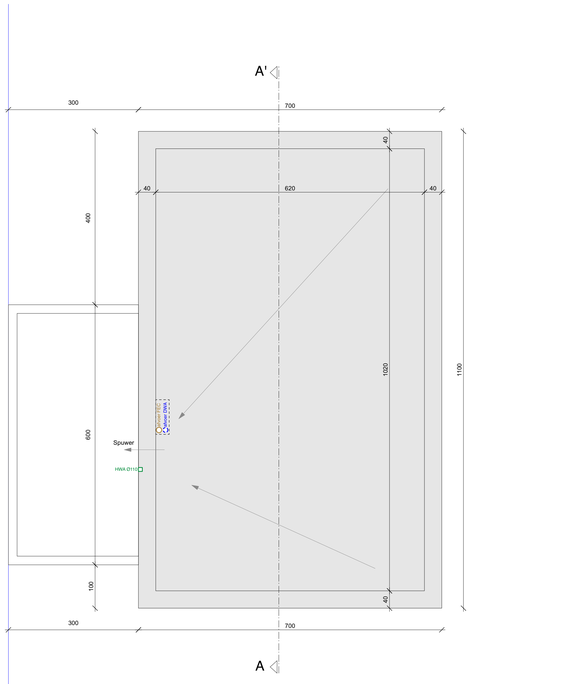

DAKENPLAN
1/50

LEGENDE:

- thermische isolatie
- binnenmuur snelbouwstenen
- gevelmetselwerk
- grasvaseiig/groendak
- PB-plaat
- dakbedekking plat dak
- hout
- isolerende steen/cellenbeton
- betonblokken
- binnenmuren in gipskartonplaten
- binnenmuren in brandwerende gipskartonplaten
- uitvullingslag
- akoestische vloerisolatie
- lichte betonblekvloer
- gestort beton
- staal
- volle grond
- dampdichtfolie
- DWA
- HWA
- HWA-recuperatie
- HWA terrassen
- PEC
- achterliggende constructie
- bovenliggende constructie
- niet- ionische detector
- rioolaksel
- stekker
- reflectorpaal
- verkeersteken
- verlichtingspaal

LEGENDE GEVELMATERIALEN:

1. gevelmetselwerk: grijs/zwart genuanceerd
2. gevelbekleding uit houten latwerk: zwart
3. gevelbekleding uit hout: zwart
4. aluminium buitenschrijnwerk: zwart
5. dorpels uit natuursteen
6. kokerprofielen: zwart
7. glazen balustrade
8. aluminium dorpels: zwart
9. dakpannen: zwart
10. Rockpanel: zwart

LEGENDE

GEVELMATERIALEN

LEGENDE BRANDWEER

Het advies van de brandweer moet ten alle tijde gevolgd worden bij de uitvoering van de werken.

- pictogram
- veiligheidsverlichting
- veiligheidsverlichting + pictogram
- niet-ionische detector
- brandblusser

LEGENDE TEKST

HWA:	hemelwaterafvoer
TS:	toeschlitstoop
VS:	verloopstuk
DK:	dampkap
DR:	droogkast
GWK:	gaswandketel
WM:	wasmachine

ALGEMEEN

- alle afmetingen en nivo's moeten vóór aanvang der werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers;
- de referentiepas 000 is de vloerpas van het gelijkvloers en bevindt zich op ±30cm boven het hoogste nivo van de straatas t.h.v. het project, tenzij anders vermeld;
- vóór uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de openbare riolering door de aannemers te worden opgemeten en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de architect;
- de ligging van de nutsleidingen moet de toestand van de ondergrond tijdens de werken zorgvuldig te worden gecontroleerd;
- alle dragende beton-, staal-, en metaalconstructies dienen door de aannemers berekend te laten worden door een erkend ingenieur;
- alle brandwerende deuren zijn zelfsluitend / per leidingkoker tussen de verdiepingen een brandwerend scherm van EI 60 te voorzien / alle 3-laggers dienen brandwerend omkaadt of behandeld te worden. Als de functie van het ontwerp is onderworpen aan verschillende brandnormen, dient steeds de strengste gevolgd te worden.

NIEUWBOUW VAN EENGEZINSWONINGEN (LOT 11)

opdrachtgever	190051	UITVOERING
Brix 2 Build Grasheide 5 2460 kasterlee	18/11/2022	DATUM
	190051_UV_LOT 11_02	PLANNUMMER

wijzigingen	**datum**	**index**
...	...	...

inhoud

Niveau -1	1 : 50
Niveau +0	1 : 50
Niveau +1	1 : 50
Dakenplan	1 : 50

bouwplaats

Verkaveling Kapelstraat lot 04
3580 Beringen
Beringen, 3de Afdeling, Sectie E, Nrs. 1479D

medewerkers Marika Bleux, Dorien Bosman, Robbert Harte, Liesbeth Heselmans, Willem Huysmans, Caroline Melders, Sander Nouwen, Liesbeth Panis, Jelle Rijcken, Lowie Van Bael, Jasmine Van Hoof, An Vandebroek, Percijn Vlaming, Niels Willekens.

zaakvoerders Tom Brockmans & Gert Janssens

architect
Beukenlaan 1 / 3945 Ham T + 32 11 54 09 86
Hertog Janplein 19 / 3920 Lommel E info@d-a.be

DE OPDRACHTGEVER	DE ARCHITECT	DE AANNEMER